

DUNA[®]
T E R M

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



MÁGNESES ISZAPLEVÁLASZTÓ

Központi fűtési rendszerekhez
elzáró golyóscsapokkal

2 ÉV
garancia

TARTALOMJEGYZÉK:

TARTOZÉKOK..... 3. old.


BEÉPÍTÉSI HELY..... 4. old.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ..... 5. old.

TISZTÍTÁS / KARBANTARTÁS..... 6. old.


GYAKORI KÉRDÉSEK..... 7. old.

TARTOZÉKOK:

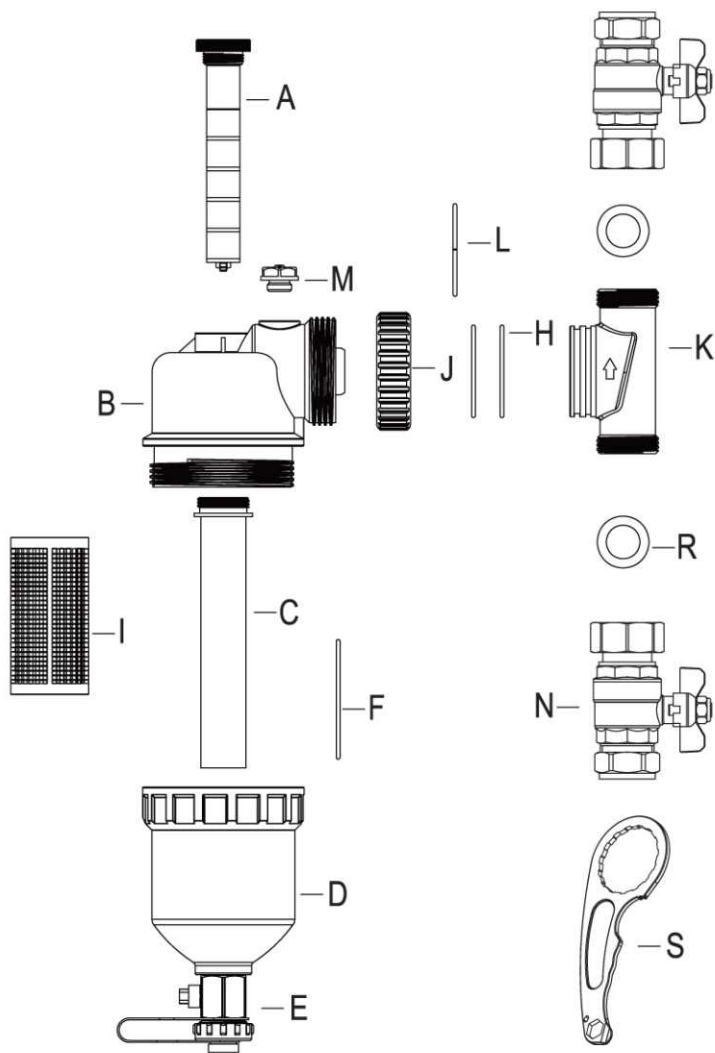

A	Mágnesrúd	F	O-Gyűrű	L	Tömítés
B	Izopleválasztó fej	J	Csatlakozó csavarzat	M	Légtelenítő
C	Mágnesrúd merülőhüvely	H	O-Gyűrű	N	Elzáró szelep
D	Izopleválasztó test	I	Szűrő háló	R	Alátét
E	Leeresztő szelep	K	Elosztó test	S	Szorító kulcs


BEÉPÍTÉSI HELY:

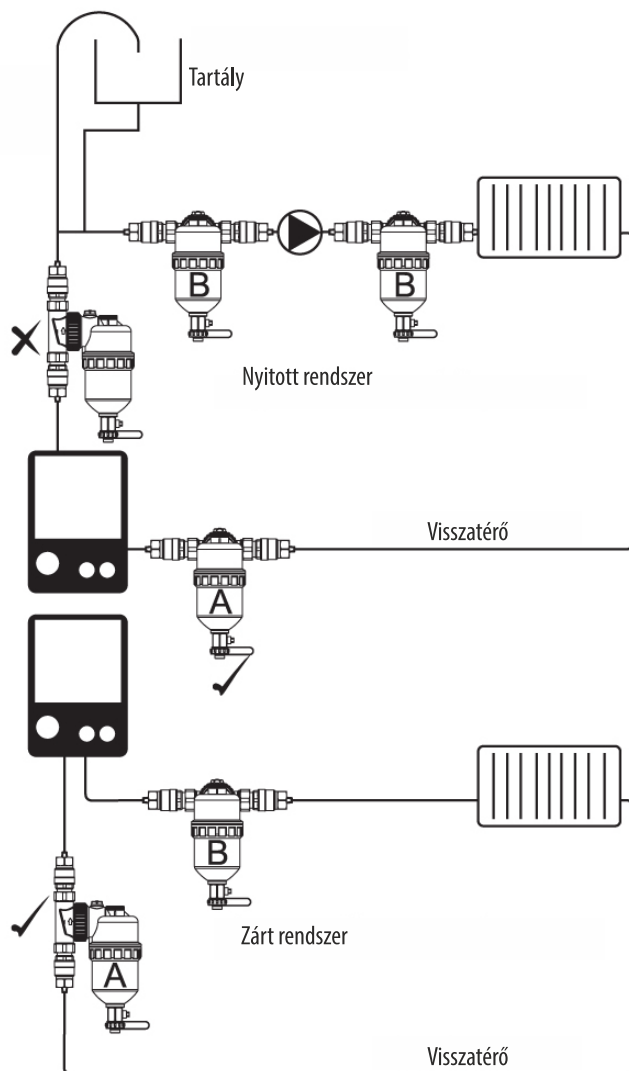

Mindkét ábrán az A pozíció a legjobb gyakorlat, de adott esetben B pozíció is megfelelő.

1. Az iszapleválasztó minden típusú központi fűtési rendszerhez alkalmas.
2. A legjobb teljesítmény elérése érdekében, a mágneses iszapleválasztót az utolsó radiátor és a kazán közötti visszatérő vezetékszakra kell felszerelni.
3. Fontos, hogy a mágneses iszapleválasztót olyan helyre kell telepíteni, amely lehetővé teszi a szervizelés, karbantartás és vegyszeradagolás egyszerű elvégzését.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

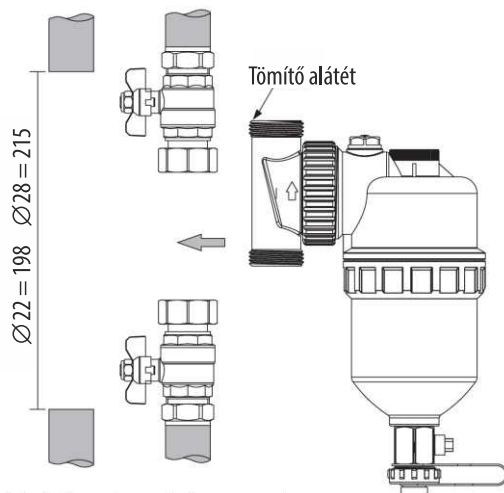

1. Engedje le a rendszert és engedje ki a benne lévő túlnyomást.
2. Távolítsa el a csővezeték előírt szakaszát a csatlakozás méretétől függően.
3. Szerelje fel az elzárószelepeket, de ne húzza meg teljesen azokat.
4. Helyezze az iszapleválasztó elosztó testét a gumialátétekkel együtt az elzárószelepek közé, és húzza meg kézzel.
5. Ha megfelelő az elzárószelepek tájolása, akkor húzza meg őket teljesen az elosztó test és a csővezeték felől.
6. Kézzel csatlakoztassa az iszapleválasztó testet az elosztóhoz, a beszereléshez megfelelő helyzetben.
7. A műanyag alkatrészek további megszorítása csakis a megfelelő szerszámmal és kellő elővigyázatossággal végezhető.

FIGYELMEZTETÉS – A TÚLSZORÍTOTT MŰANYAG ALKATRÉSZEK HELYREHOZHATATLANUL KÁROSÍTHATJÁK AZ ISZAPLEVÁLASZTÓ RENDSZERÉT!

ÜZEMBE HELYEZÉS:

1. Leeresztett rendszernél nyissa ki az alsó elzárószelepet de a felsőt hagyja zárva.
2. Ügyeljen arra, hogy a rendszer minden egyéb eleme zárva legyen, majd tölts fel a rendszert.
3. Szükség szerint légtelenítse a radiátorokat.
4. Térjen vissza az iszapleválasztóhoz és nyissa ki a légtelenítőt, amíg a víz kifolyik belőle.
5. Nyissa ki a felső elzárószelepet, és tölts fel a rendszert teljesen.
6. Nyissa ki ismét a légtelenítőt, hogy megbizonyosodjon róla, hogy az összes levegőt eltávolította az iszapleválasztóból.

Megjegyzés: A mágneses szűrő felszerelése után egy kis ideig a levegő továbbra is jelen lehet a rendszerben. Szükség esetén javasoljuk az iszapleválasztó rendszeres légtelenítését.

FIGYELEM!




A mágneses iszapleválasztó erős mágneset tartalmaz, amely erős mágneses teret generál, különösen, ha tisztítás céljából eltávolítják.

A mágnesek súlyos egészségügyi problémákat okozhatnak szívritmus-szabályozóval vagy hasonló elektronikus eszközzel felszerelt személyek számára.

A mágnesek más elektronikus eszközöket és mágneses adathordozókat is károsíthatnak.

TISZTÍTÁS / KARBANTARTÁS

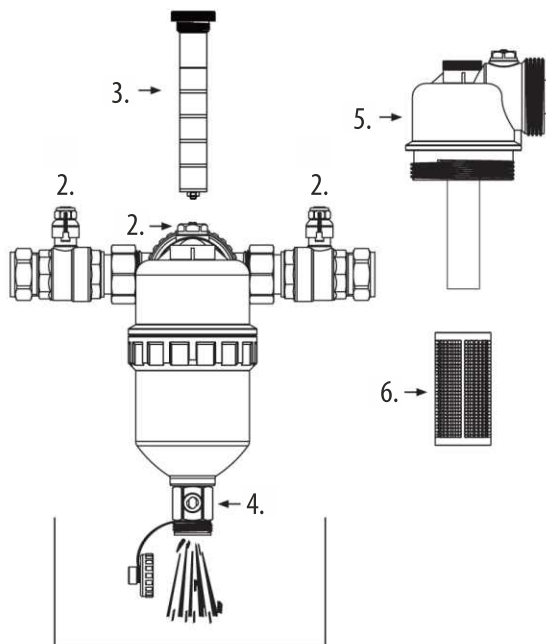

1. Állítsa le a fűtési rendszerben található hőtermelőt és a keringető szivattyút.
2. Zárja el az elzárószelepeket, és nyissa ki a légtelenítőt a rendszerben lévő túlnyomás megszüntetéséhez.
3. Csavarja ki majd távolítsa el a mágneszt az iszapleválasztó tetején.
4. Nyissa ki a készülék alján található leeresztő szelepet, és engedje le a rendszerben lévő fűtővizet egy megfelelő tartályba.
5. Az iszapleválasztó test eltávolítása után tiszta vízzel öblítse ki a maradék szennyező anyagot a készülékből.
6. A szűrő kiszérése után a maradék fennakadt törmeléket is távolítsa el.
7. Szerelje össze és helyezze újra üzembe a készüléket.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Hova lehet felszerelni az iszapleválasztót?

Bárhová felszerelhető a fűtőkörön, azonban az iszapleválasztó maximális hatásfokának elérése érdekében a legoptimálisabb hely a fűtési kör visszatérő ágában az utolsó radiátor és a hőtermelő között van.

Beszerelhetem-e az iszapleválasztót a már meglévő rendszerembe?

Igen - egyszerű kialakítása és gyors telepítése ideális megoldás már meglévő rendszerek és új rendszerek szennyeződéseinek kezelésére.

Melyik irányba mutasson az elosztó testen elhelyezkedő nyíl?

A nyílnek mindig a víz áramlási irányába kell mutatnia, bárhol is legyen az iszapleválasztó a rendszerben.

Az iszapleválasztót milyen orientációban lehet felszerelni?

Bár az iszapleválasztó elzárószelepei és elosztó teste bármilyen irányban felszerelhetők de a készülék testét függőlegesen kell elhelyezni úgy, hogy a leeresztő csap lefelé nézzen.

Milyen gyakran kell az iszapleválasztót karbantartani?

Javasoljuk a mágneses iszapleválasztót karbantartását a kazán éves karbantartási ütemtervével összhangban a rendszer tisztaságától függően, évente egyszer elvégezni.

Lehetséges adalékanyag hozzáadása rendszerhez az iszapleválasztón keresztül?

Igen – az adalékanyagot az iszapleválasztó leeresztése és a készülék testének szétcsavarása után van lehetőség a rendszerhez adagolni.

Az iszapleválasztóban lévő erős mágnes lehet káros hatással az egészségre?

A készülék normál üzemmódban nem jelent egészségügyi kockázatot, de a benne lévő erős mágnes hatása miatt a szívritmus-szabályzó készülékkel rendelkező személyek közelében körültekintéssel kell eljárni.

